

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

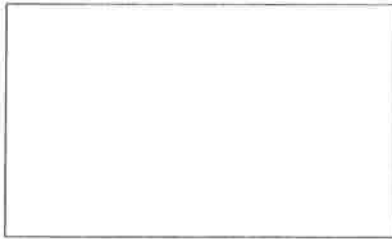

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 1110081918

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 11 Koningstraat 1113

Herent

EIGENAAR : T.S.V.

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Janssens

Adres : _____

INSTALLATEUR : Wolter

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 19/11/2015 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : PA

Begin werken : 1 Fundering vóór-na 1 10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1 10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Bedingskabel hoofdbord : 2 X 20 mm² Alg. schakelaar : type 3/40A

Type van de aardelektrode : lus - ~~beren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 8 Ohm; RI tot 7 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

_____ zie schema _____

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

_____ geen _____

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____
ADRES	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/12/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

De directeur,

De directeur,



115-INSP